


# 中山湘安电机电器 产 品 规 格 书

版 本：A

页码：1/1

产品名称	水泵转子	型号	DC5335-8-X800-B	客户型号	5335 X800 140轴 0.35 61T
------	------	----	-----------------	------	-------------------------

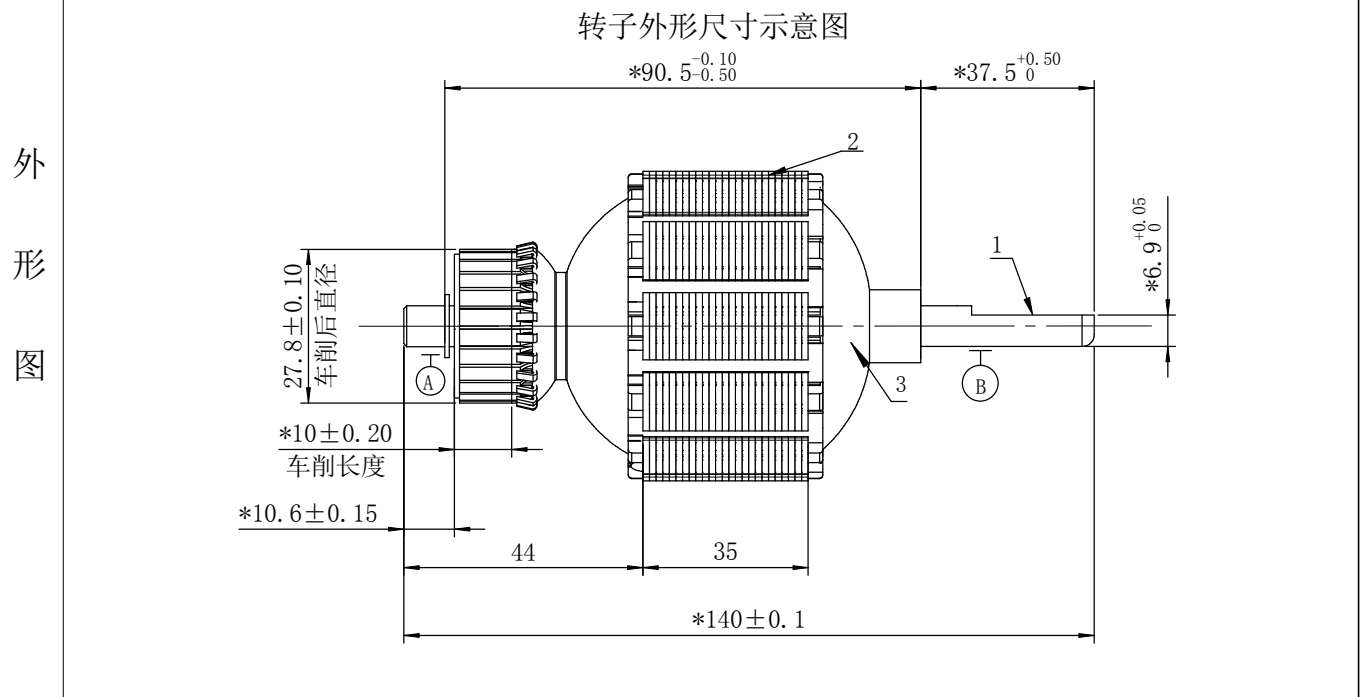

- 1、对极电阻：  $7.7\Omega \pm 10\%$ 。(室温 $25^{\circ}\text{C}$ )
- 2、绕组与换向器之间采用热压电阻焊，点焊应无虚焊、假焊等点焊缺陷。
- 3、换向器表面、槽内、外露轴颈表面不允许有污屑。
- 4、换向器车削后，去除换向器片间铜屑。
- 5、绕组对铁芯耐压为1800VAC 50Hz，漏电流 $<0.5\text{mA}$ ，历时1S不击穿。
- 6、冷态绝缘电阻 $\geq 50\text{M}\Omega$ 。
- 7、转子无需平衡，滴漆。
- 8、外露光轴表面要求光亮，无磕伤、划伤、碰伤等不良现象。

编号	名 称	物料规格
1	转轴	$\text{Ø}8 \times \text{L}140$ 45#
2	转子铁芯	$\text{Ø}8 \times \text{Ø}52.4 \times \text{H}35 \times 16\text{P}$ 50BW800
3	铜线	$\text{Ø}0.35 \times 61\text{T}$


编 制		复 核		批 准		客 户 确 认	
-----	--	-----	--	-----	--	---------	--

# 中山湘安电机电器 产品规格书

版本: A

页码: 1/1

产品名称	水泵转子	型号	DC5335-8-X800-B	客户型号	5335 X800 140轴 0.35 61T
------	------	----	-----------------	------	-------------------------

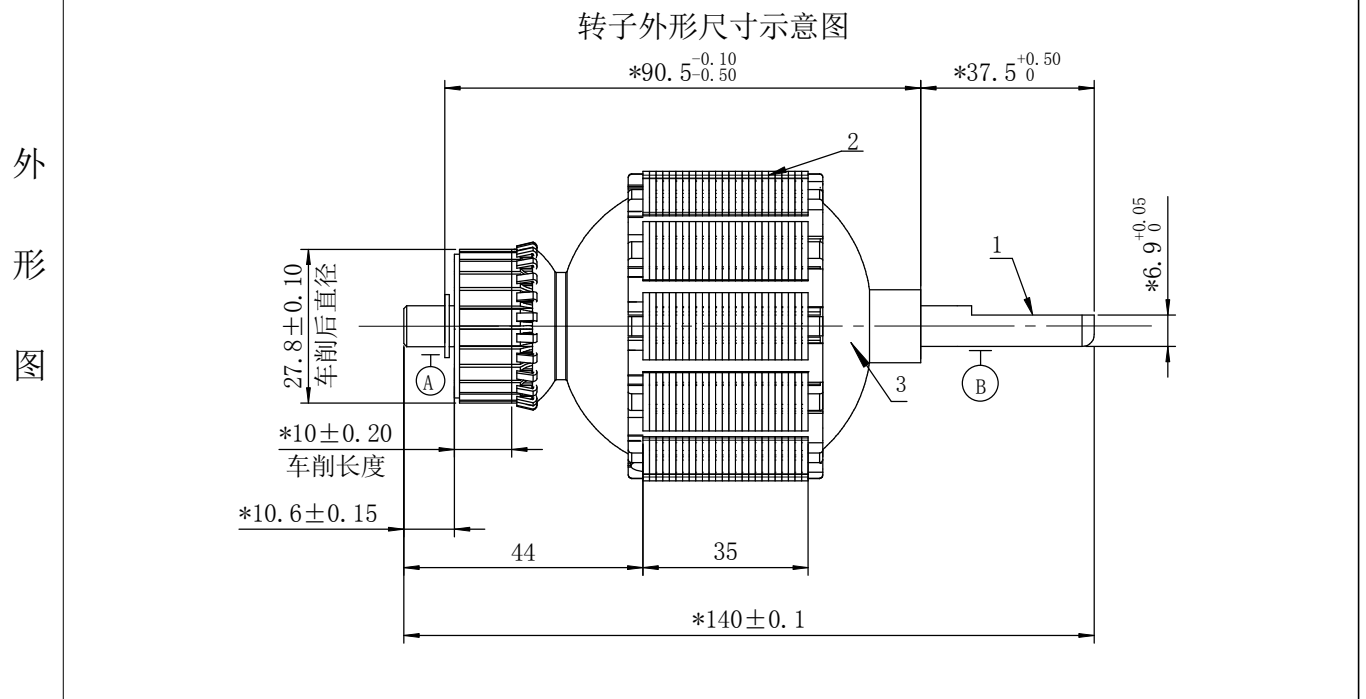

- 1、对极电阻:  $7.7\Omega \pm 10\%$ 。(室温 $25^{\circ}\text{C}$ )
- 2、绕组与换向器之间采用热压电阻焊, 点焊应无虚焊、假焊等点焊缺陷。
- 3、换向器表面、槽内、外露轴颈表面不允许有污屑。
- 4、换向器车削后, 去除换向器片间铜屑。
- 5、绕组对铁芯耐压为 $1800\text{VAC } 50\text{Hz}$ , 漏电流 $<0.5\text{mA}$ , 历时 $1\text{S}$ 不击穿。
- 6、冷态绝缘电阻 $\geq 50\text{M}\Omega$ 。
- 7、转子无需平衡, 滴漆。
- 8、外露光轴表面要求光亮, 无磕伤、划伤、碰伤等不良现象。

编号	名称	物料规格
1	转轴	$\text{Ø}8 \times \text{L}140 \text{ 45\#}$
2	转子铁芯	$\text{Ø}8 \times \text{Ø}52.4 \times \text{H}35 \times 16\text{P } 50\text{BW}800$
3	铜线	$\text{Ø}0.35 \times 61\text{T}$


编制		复核		批准		客户确认	
----	--	----	--	----	--	------	--

# 中山湘安电机电器 产 品 规 格 书

版 本： A

页码： 1/1

产品名称	水泵转子	型号	DC5335-8-X800-B	客户型号	5335 X800 140轴 0.35 61T
------	------	----	-----------------	------	-------------------------

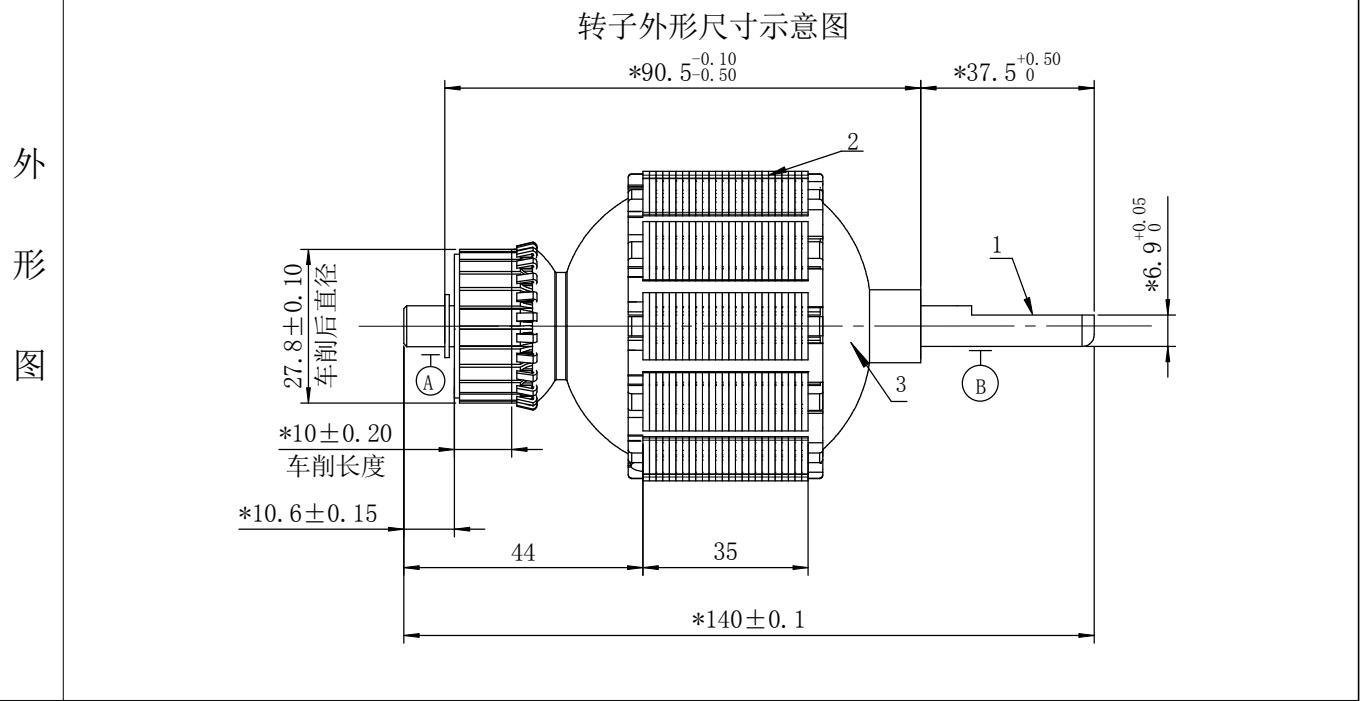

- 1、对极电阻：  $7.7\Omega \pm 10\%$ 。(室温 $25^{\circ}\text{C}$ )
- 2、绕组与换向器之间采用热压电阻焊，点焊应无虚焊、假焊等点焊缺陷。
- 3、换向器表面、槽内、外露轴颈表面不允许有污屑。
- 4、换向器车削后，去除换向器片间铜屑。
- 5、绕组对铁芯耐压为1800VAC 50Hz，漏电流 $<0.5\text{mA}$ ，历时1S不击穿。
- 6、冷态绝缘电阻 $\geq 50\text{M}\Omega$ 。
- 7、转子无需平衡，滴漆。
- 8、外露光轴表面要求光亮，无磕伤、划伤、碰伤等不良现象。

编号	名 称	物料规格
1	转轴	$\varnothing 8 \times L140$ 45#
2	转子铁芯	$\varnothing 8 \times \varnothing 52.4 \times H35 \times 16\text{P}$ 50BW800
3	铜线	$\varnothing 0.35 \times 61\text{T}$

编 制		复 核		批 准		客 户 确 认	
--------	--	--------	--	--------	--	------------------	--